



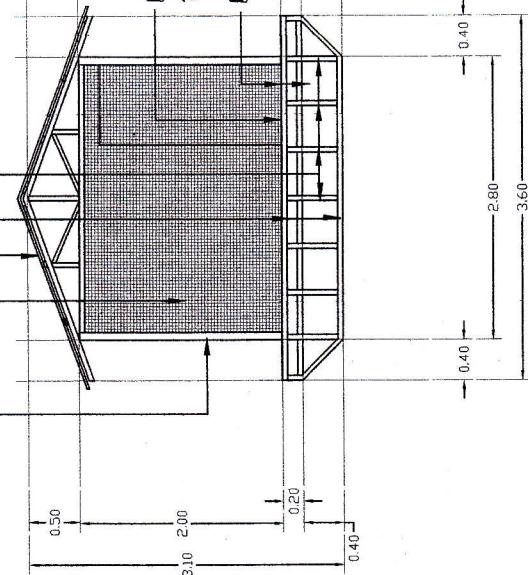

เสาเหล็กกล่อง □ 3" x 3" หนา 2 มม.
 ผู้จัดวัสดุท่าฯ ϕ 3 มม.# .05 x.05
 หลังคามุงแผ่นเหล็กดัดอน (เมทัลชีท)
 โครงคร้ำหักเหล็ก 2"x2"หนา 4.5 มม.
 โครงหลังคาเหล็กกล่อง □ 1"x2"
 คานหลังคาเหล็กกล่อง □ 1.5"x3"

เสาเหล็กกล่อง □ 3" x 3" หนา 2 มม.
 ผู้จัดวัสดุท่าฯ ϕ 3 มม.# .05 x.05
 หลังคามุงแผ่นเหล็กดัดอน (เมทัลชีท)
 โครงคร้ำหักเหล็ก 2"x2"หนา 4.5 มม.
 โครงครัวหักเหล็ก 2"x2"หนา 4.5 มม.

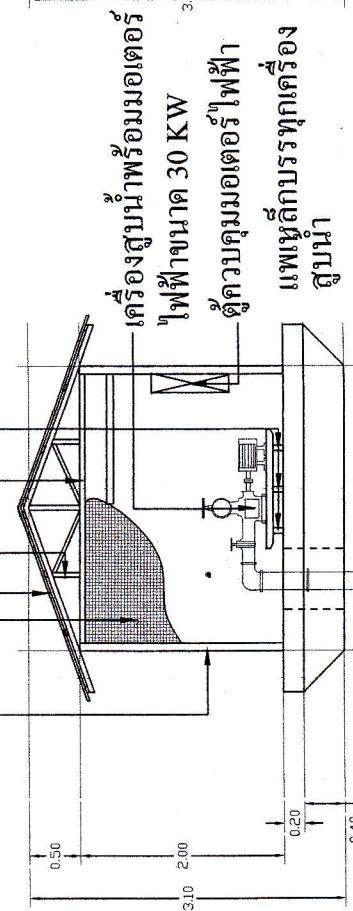

รายละเอียด B - B
 มาตรฐาน 1:50

รายละเอียด A - A
 มาตรฐาน 1:50

นาย สมศรี ถังรุ้ง	ผู้จัดวัสดุ
แบบเลขที่ 1	หมายเหตุ

นาย สมศรี ถังรุ้ง	ผู้จัดวัสดุ
11/421/00/2560	หมายเหตุ
แหล่งที่มา	